


PŮDORYS –1.PP


M 1:50

POJISTNÁ SESTAVA OHŘÍVAČE

- 1 – UZAVÍRACÍ VENTIL K125
- 2 – ZPĚTNÝ VENTIL
- 3 – POJISTNÝ VENTIL (6 Bar)
- 4 – EXPANZNÍ NÁDOBA 10Bar
- 5 – TLAKOMĚR (0–10 Bar)

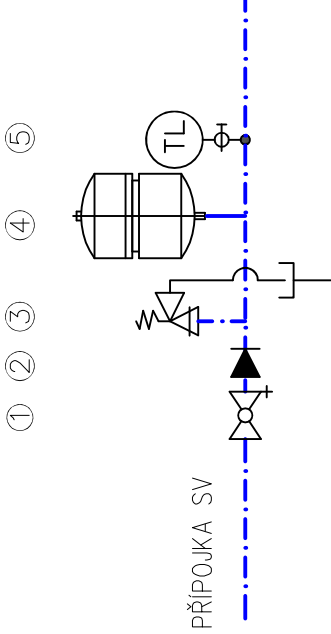

POJISTNÁ SESTAVA OHŘÍVAČE OSAZENÁ NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ STUDENÉ VODY PŘED OHŘÍVAČEM NA PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ
PŘEPAD POJISTNÉHO VENTILU MUSÍ BÝT NAPOJEN NA ODPADNÍ POTRUBÍ POMOCÍ PŘERUŠOVACÍHO TRYCHTÝŘE

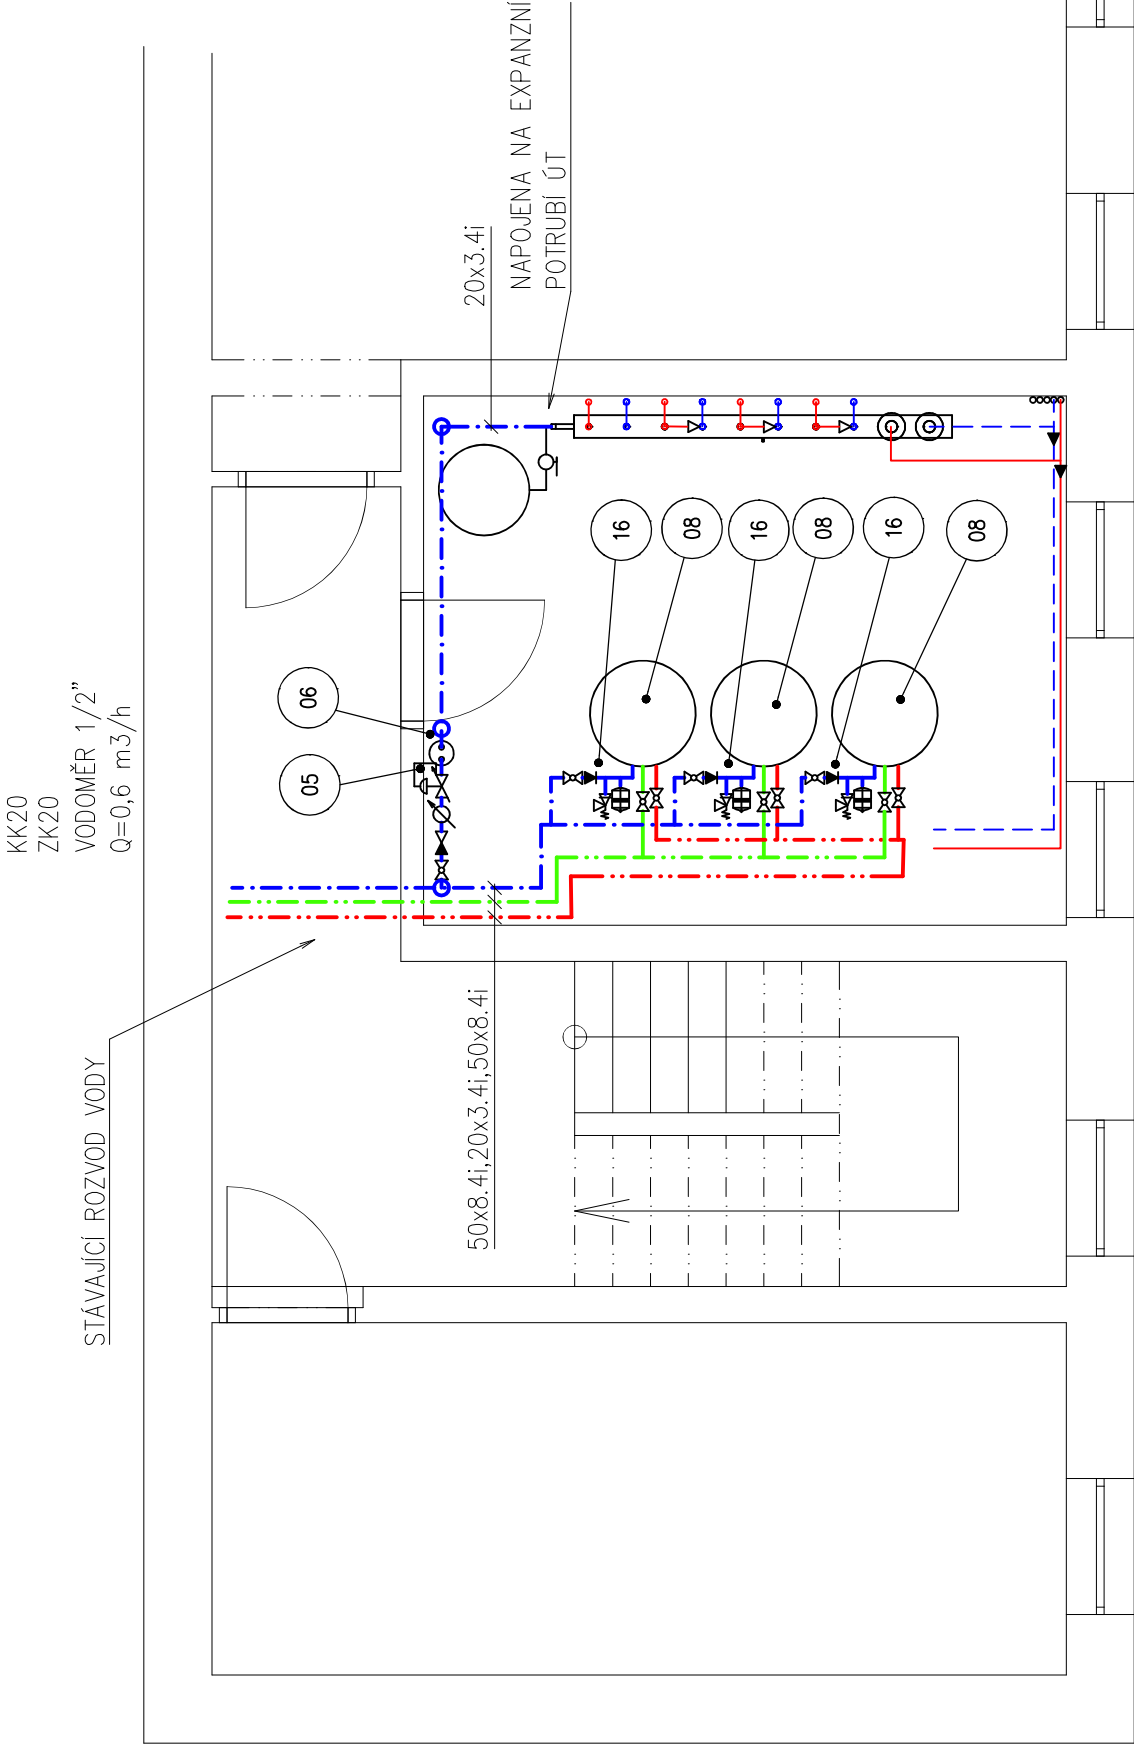

LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- ODPADNÍ POTRUBÍ "HT"

POZNÁMKA

LEGENDA BUBLIN viz. – VÝKRES VYTÁPĚNÍ

Zodpovědný projektant :	Jaroslav Příkrýl	
Vypracoval :	Jaroslav Příkrýl	
Kreslil :	Ing. Petr Choutka	
Investor :	Střední zdravotnická škola Svitavy, Purkyňova 256/9, 568 02 Svitavy	
Akce :	REKONSTRUKCE KOTELNY DM SZŠ KIJEVSKÁ SVITAVY	
		Č. ZAKÁZKY
		FORMÁT A3
		DATUM 06/2021
		STUPEŇ DPS
		MĚŘÍTKO
		1:50
		Č. VÝKRESU
		D.1.4.2–08